

Savant AS-416BR 漏水検知用自動止水バルブ（3/4 インチ BSP）

SAVANT ELECTRONICS INC.

台湾 40761 台中市環中路段 2088-3 号

電話：886 4 2425 5578 FAX：886 4 2425 0396

E メール：savantco@ms65.hinet.net

ウェブサイト：www.digisavant.com

特長：

- 漏水を検知すると自動止水
- 9V アルカリ乾電池で動作
- 電池残量低下時に自動止水
- 簡単に設置可能
- 浄水器、軟水器、家庭用機器の漏水保護



1.0 仕様：

動作電圧：9 VDC

消費電流：標準 1.0 mA、最大 15.0 mA

ケーブル長：電磁弁ケーブル 1.5 m


接続：3/4 インチ BSP オスねじー雌ねじ、黄銅バルブ

漏水検知方式：検知用金属電極を備えた制御ユニットを浄水器付近の床面に設置

使用周囲温度：-20～80℃

最高使用圧力：6 bar

構成：

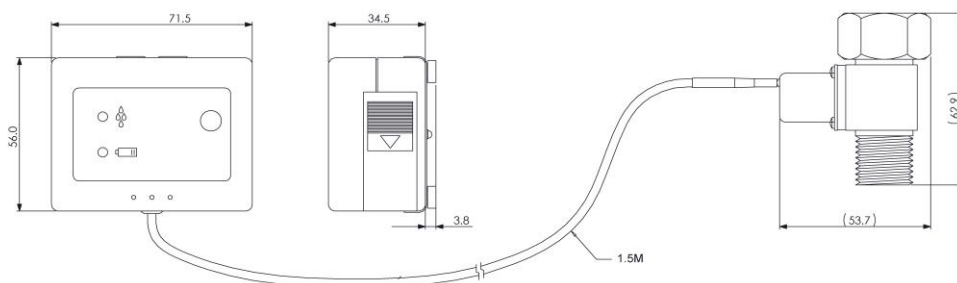


2.0 取扱方法

2.1 設置：

適切な継手で電磁弁を取り付けます。電磁弁の接続ねじは 3/4 インチ BSP オスねじです。

次に、浄水システムの給水管を電磁弁に接続します。

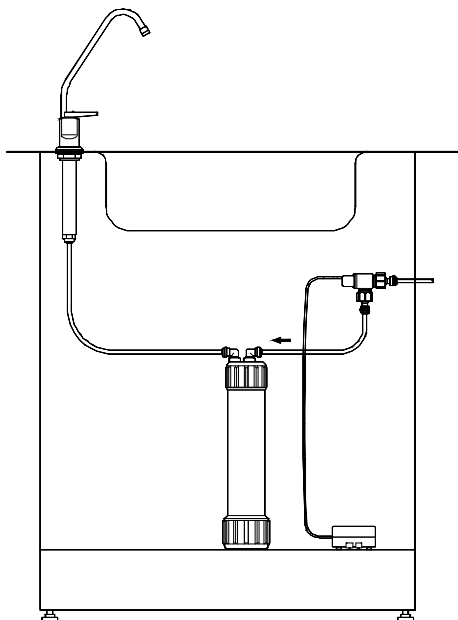

2.2 操作

2.2.1 運転再開

ボタンを 4 秒間長押しすると、制御ユニットが電磁弁を作動させ、浄水システムの給水管を開き、長いビープ音を鳴らします。

2.2.2 漏水検知時の自動止水

漏水を検知すると、制御ユニットが電磁弁を作動させ、浄水システムの給水管を閉じて水流を遮断します。同時にビープ音を 2 回発し、青色ランプを連続点滅させて漏水検知を通知します。漏水の原因を解消した後、ボタンを 4 秒間長押しすると、制御ユニットが電磁弁を作動させて給水管を再び開き、長いビープ音を鳴らします。

2.2.3 電池残量低下時の止水

電池残量が低下すると、制御ユニットが浄水システムの給水管を閉じ、赤色ランプを点滅させるとともにビープ音を 1 回発して、電池交換の必要を通知します。

漏水保護機能を維持するため、電池を交換してください。