

Savant DigiFlow 8310T-L、LCD 表示流量モニター（リットルモデル）

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net


Website : www.digisavant.com

特長：

- フィルター容量モニター（1桁ずつ設定可能）
- 容量終了アラーム
- マイナスカウント
- 電池駆動：単4形アルカリ乾電池×2本
- 電池残量低下アラーム

用途：

- ✓ 水処理システム
- ✓ 軟水器

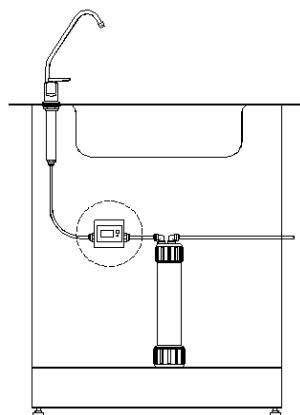


1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）


2.0 構造：

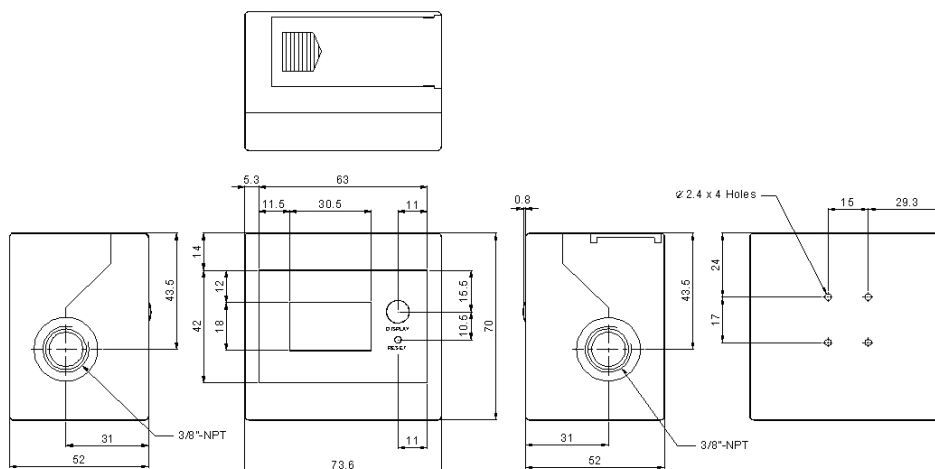

3.0 適用条件：

取付方法：背面取付

流れ方向：双方向

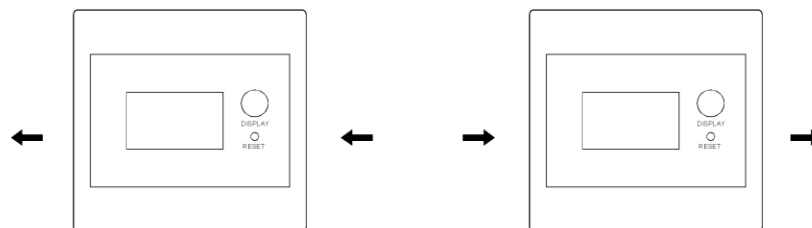

4.0 一般仕様：

流量：1.2～12 L/min.

使用温度：0～60℃

使用圧力：最大 8 bar

重量：180 g

精度：±7%

接続：3/8 インチ NPT メス

材質：センサー本体：アセタール共重合体、TICONA M90

タービン：アセタール共重合体、TICONA M90

パドルホイール軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

5.0 操作ガイド

1. 電池の取り付け

電池収納部のカバーをスライドさせて取り外し、単 4 形アルカリ乾電池 2 本を入れてください。その後、カバーを元の位置にスライドして取り付けてください。単 4 形アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間使用できます。

2. 継手の接続

DigiFlow 8310T の接続ねじ仕様は 3/8 インチ NPT メスです。

3. モニター容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD の「ProG」が点滅します。次に「RESET」ボタンを押して、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ進みます。この操作を繰り返し、右から左へ 5 桁の数値を設定してください。

DigiFlow 8300T の最大モニター容量は 99,999 L です。

* 設定中に 1 分間操作がない場合、設定モードは終了し、元の状態に戻ります。

4. 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 8310T は自動的に電源が入り、残容量を表示します。水の流れがなくなると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5. 容量終了アラーム

残容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8310T は警告音を鳴らし、LCD の数値が点滅します。

6. リセット

「RESET」ボタンを 3 秒間押し続けると、LCD の「rESet」が 2 回点滅し、残容量が設定した初期値にリセットされます。

7. 電池残量低下アラーム

電池残量が低下すると、DigiFlow 8310T は警告音を鳴らし、LCD 右上の電池切れマークが点滅します。新しい電池に交換すると警告状態は解除されます。交換前のデータはメモリーに保持され、電池交換後に復元されます。